WeCheck
Heizan 5104

Testkit Durchführung:

1. 20 ml Probe abfüllen (großes Reagenzglas)
2. 16 Tropfen Trübungsreagenz 1 hinzufügen
3. 16 Tropfen Trübungsreagenz 2 hinzufügen und mischen
4. 5 Minuten Reaktionszeit abwarten
5. Probe langsam in das schmale Reagenzglas einfüllen, bis das am Boden sichtbare Kreuz bei der Draufsicht nicht mehr erkennbar ist
6. Füllhöhe ablesen und über die Ausgleichsgrade die Produktkonzentration bestimmen

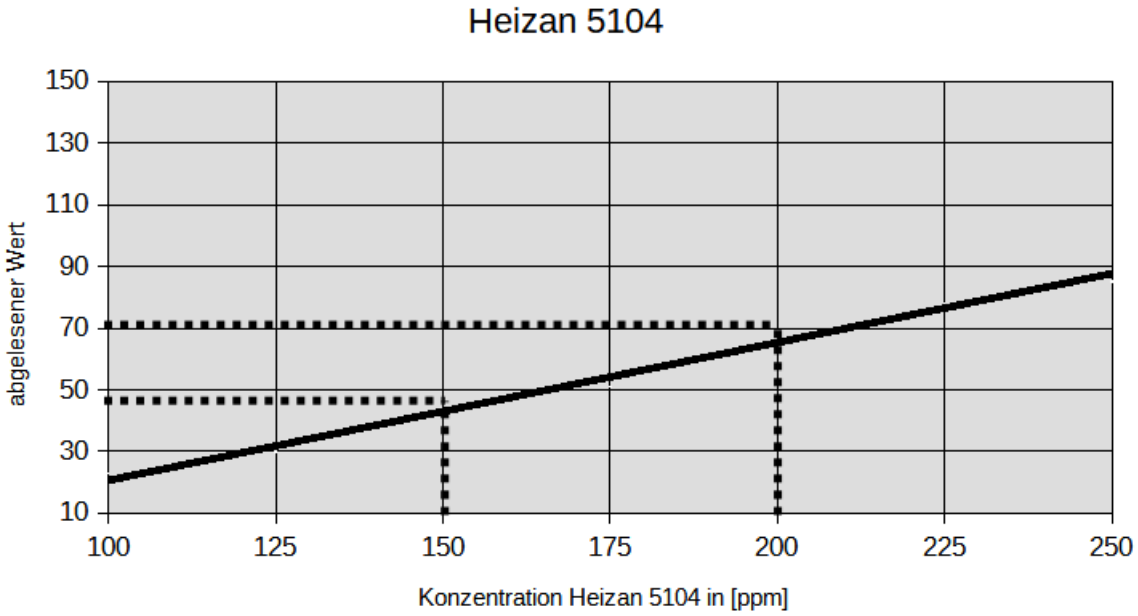

Soll-Konzentration beträgt 150 – 200 g/m³.

Weidner Wassertechnik GmbH | Glückauf-Ring 35-37 | 45699 Herten
Tel.: 02366 1809-0 | Fax: 02366 1809-29
www.wasserchemie.de
info@wasserchemie.de